

METODIKA STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO POLOHY MÍSTNOSTÍ


Rámcová smlouva č.

ze dne








Dílčí smlouva – příloha č.

ze dne

Zohlednění polohy a orientace vytápěných místností

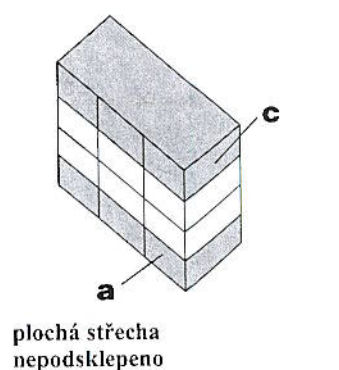

nevytápěná komora

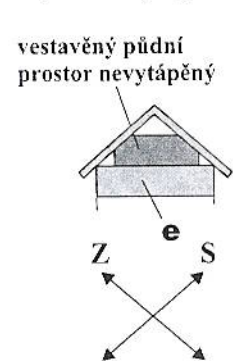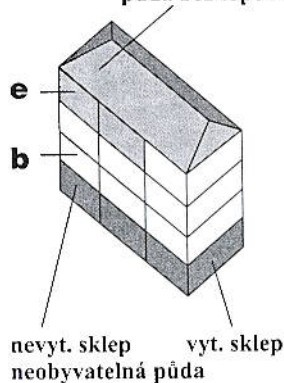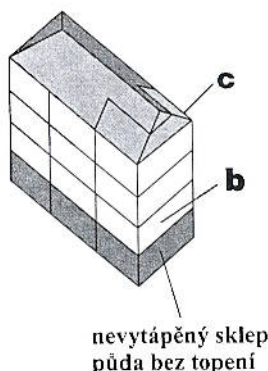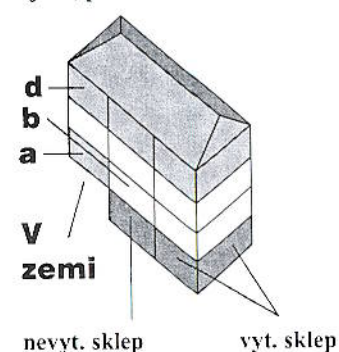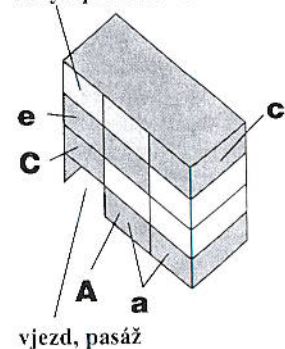

J V

1. Poschodová redukce

	redukce	
přízemí	%	index
• nepodsklepený	25	a
• nad nevytápěným sklepem	20	b

poschodí

• přímo pod střechou	30	c
• pod neobyvatelnou půdou	15	d
• pod vestavěnou půdou bez topení	10	e

2. Rohové místnosti


• rohové místnosti (též vjezd)	25	A
--------------------------------	----	---

3. Redukce dle světových stran




• severní strana pro místnosti s jednou venkovní stěnou, také pro rohové místnosti se severní stranou	10	B
---	----	---

světové strany


JIH	+5	J
SV, SZ, V, Z	5	S

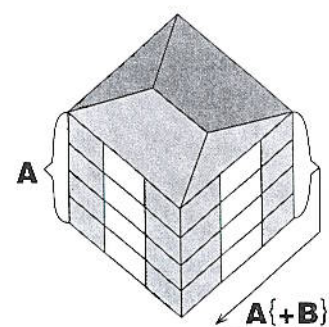

na severovýchodním
rohu též redukce B

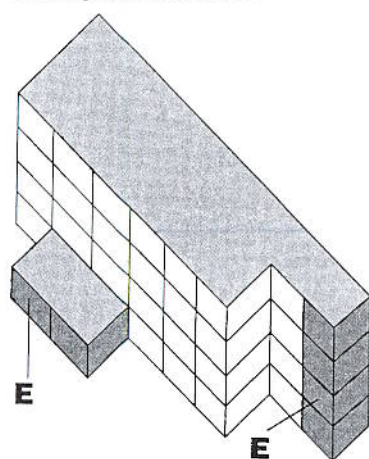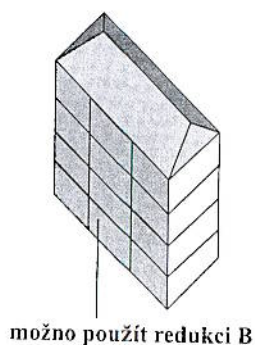


příklady tří venkovních stěn

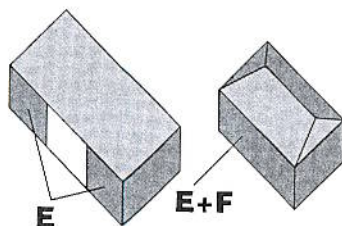


řadové garáže jednotlivé garáže

výškové domy

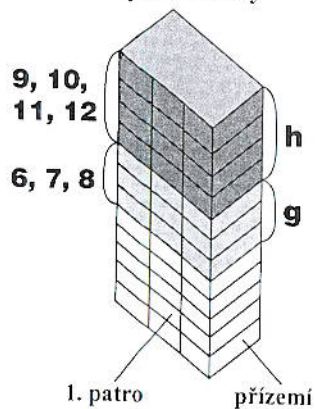

redukce D používána jen výjimečně

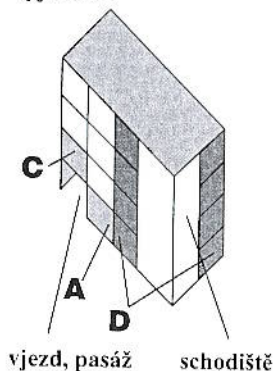

redukce
% index

4. Různé redukce

- místnosti nad vjezdem nebo pasáží 20 C
- redukce na dvě ochlazované stěny, vedle schodiště, místnost nad vchodem-vestibulem 5 D
- přírážka pro třetí venkovní stěnu 5 E
- přírážka pro čtvrtou venkovní stěnu 5 F

5. Výšková redukce

- přírážka pro šesté, sedmé a osmé poschodí 5 g
- přírážka pro deváté poschodí a výše 10 h

Kritéria zohledňujících koeficientů byla stanovena ZHOTOVITELEM jako odborný návrh pro rozhodnutí OBJEDNATELE.